



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

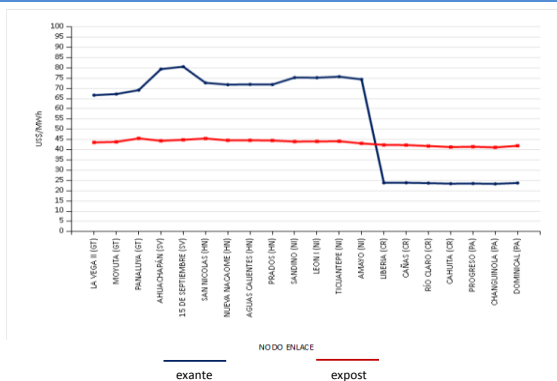


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

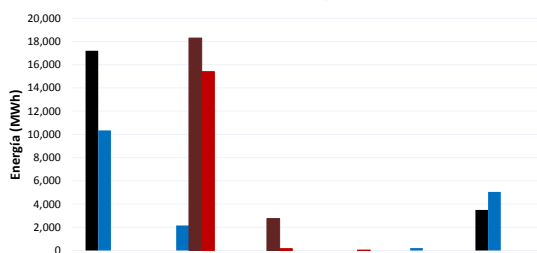


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

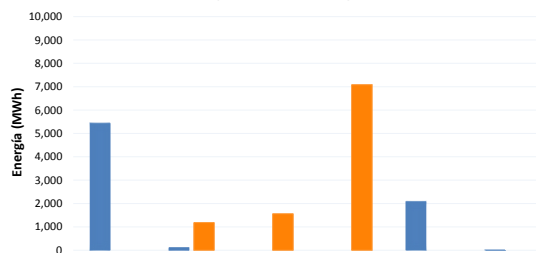


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	17,200	0	0	0	0	3,494
Inyección CNFFF	10,342	2,156	0	0	204	5,045
Retiro CF	0	18,295	2,755	0	0	0
Retiro CNFFF	0	15,401	160	30	0	0

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
06/12/2016 18:37	06/12/2016 18:40	oscilaciones	Línea de Interconexión SE Los Brillantes - SE Tapachula	AMM	se registra un valor momentáneo mínimo de frecuencia de 59.77 Hz	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	hubo variación de intercambios en el S.E.R y México. El intercambio con México vario de - 149.58 a 50.04 MW (programado -120 MW) y con el S.E.R de 143.11 a -15.30 MW (programados 131.04 MW). La frecuencia vario de 60.02 a 59.77 Hz. Se le consultó a personal de CFE-México e indicaron que tuvieron problemas en su sistema pero no informaron la causa	Pendiente informe final