



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

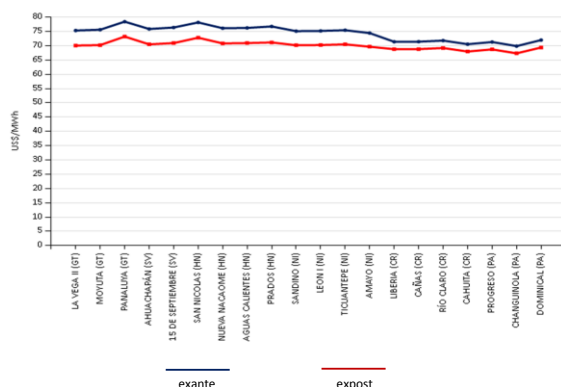


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

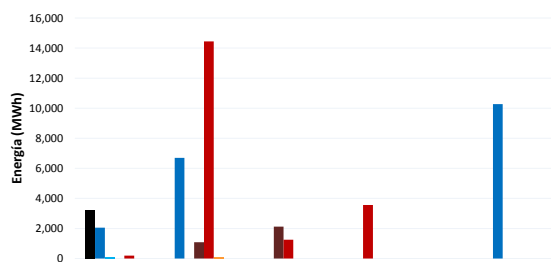


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

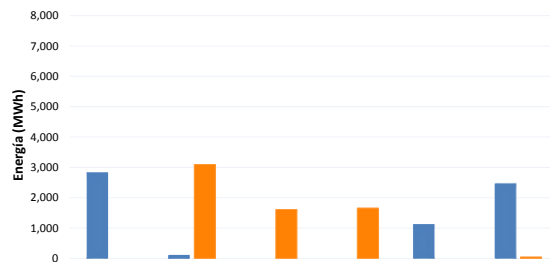


Operacion	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyeccion CF	3,198	0	0	0	0	0	Inyección	2,830.5	116.1	0.0	0.0	1,132.0	2,470.9
Inyeccion CNFFF	2,055	6,701	0	0	0	10,270	Retiro	0.0	3,095.0	1,611.6	1,660.0	0.0	48.8
Inyeccion CRPS	83	0	0	0	0	0							
Retiro CF	0	1,084	2,124	0	0	0							
Retiro CNFFF	198	14,443	1,255	3,559	0	0							
Retiro CRPS	0	83	0	0	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
07/01/2016 01:46	07/01/2016 01:49	Disparo/ Perturbaciones frecuencia.	Generadores Ingenio Pantaleón y Madre Tierra	AMM	Pérdida disparo de 79.1 MW de generación	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Guatemala reporta el intercambio en el SER varía de 72.74 a -12.64 de 79.92MW programados. La frecuencia desciende a 59.82 Hz. Panamá reporta que a frecuencia bajo hasta 59.7218 Hz por la pérdida de generación de Guatemala.	Pérdida de Generación en Guatemala
08/06/2016 07:11	08/06/2016 07:14	Variaciones SER	Línea Interconexión Los Brillantes - Tapachula	AMM/CFE	Se informa a AMM que intercambio con México se incremento a -80 MW de 0 MW programados	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Baja frecuencia en el SER 59.901 Hz	Pendiente informe final
09/06/2016 11:57	09/06/2016 12:35	Disparo/ oscilaciones	Interconexión 400 kV Guatemala (Los Brillantes)-México; Transformadores SE Los Brillantes.	EOR	Disparo por actuación del ESIM004.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Baja frecuencia en el SER 59.83 Hz	Se produce al momento de la realización de pruebas de rechazo de carga de 200 MW en Reventazón, Costa Rica.

Datos correspondientes a la semana del 03 al 09 de junio 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.