




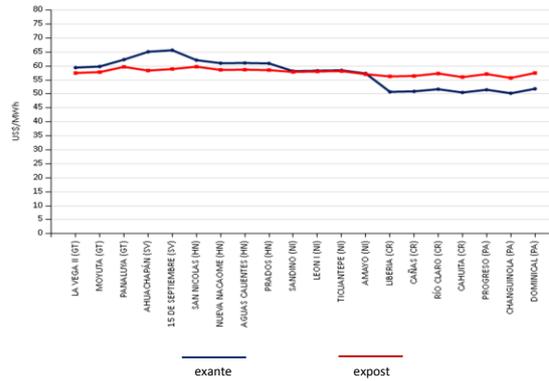

**PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE**

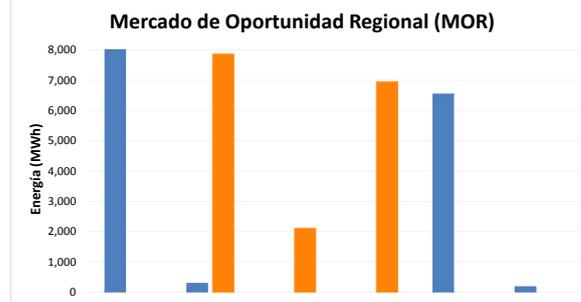


**INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER**

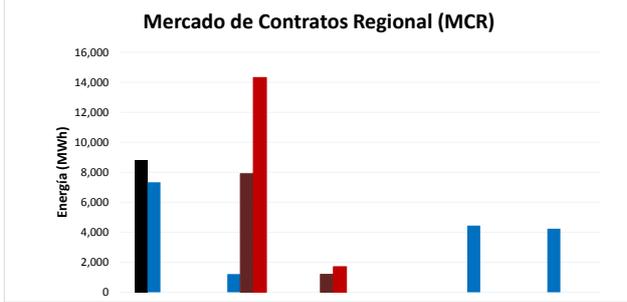

Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	8,822	0	0	0	0	0	Inyección	8,445.6	305.3	0.0	0.0	6,550.1	195.5
Inyección CNFFF	7,331	1,210	0	0	4,448	4,234	Retiro	0.0	7,861.1	2,111.5	6,941.7	0.0	0.0
Retiro CF	0	7,906	1,195	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	14,316	1,698	0	0	0							

\* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

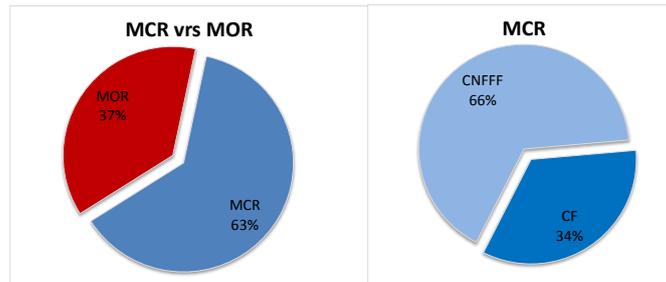

**EVENTOS EN EL SER**

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
07/08/2016 09:12	07/08/2016 09:26	Desbalance C-G/ Baja de Frecuencia.	Parques Solares Zona Sur	ENEE	se tiene 40 MW de déficit de generación. Problema de Regulación con parque solar (no se indica los parques)	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	La frecuencia baja en Panamá a 59.7901 hz, producto de déficit de generación en Honduras.	Problema de Regulación parque solar Honduras
08/08/2016 01:32	08/08/2016 01:36	Disparo/ oscilaciones	Línea Interconexión Los Brillantes - Tapachula	AMM/CFE	Oscilaciones no amortiguadas en el SER. Disparó de la línea de transmisión	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	AMM que el sistema de México perdió carga, se observan oscilación amortiguadas, frecuencia llega a 60.17 de 60.03 Hzy el flujo de MEX al SER fue de 306.4 MW	Pendiente informe final

Datos correspondientes a la semana del 05 al 11 de agosto 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.