



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

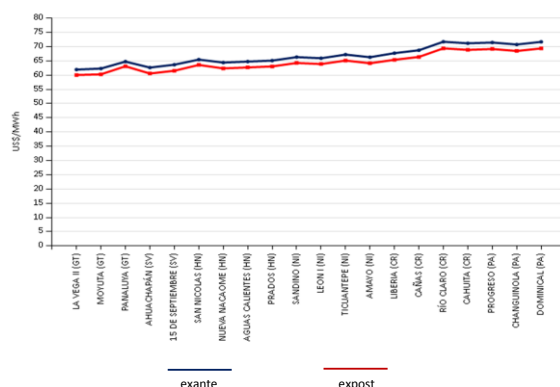


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

MERCADO DE CONTRATOS REGIONAL (MCR)

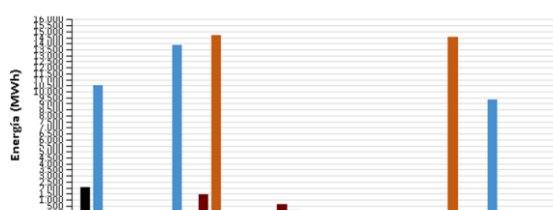


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

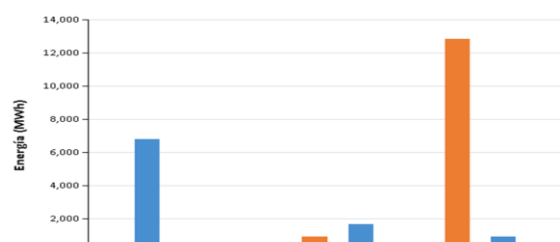


Operacion	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyeccion CF	2,076	0	0	0	0	0
Inyeccion CNFFF	10,548	13,907	0	0	0	9,350
Inyeccion CRPS	0	0	0	0	0	0
Retiro CF	0	1,475	606	0	0	0
Retiro CNFFF	0	14,694	135	0	14,514	0
Retiro CRPS	0	0	0	0	0	0

Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección	6,773.3	493.0	136.5	1,650.3	0.0	915.7
Retiro	0.0	238.6	897.6	0.0	12,820.6	0.0

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
03/04/2016 10:44	03/04/2016 10:46	Disparo/	Generadores U1, U2 Corobicí (Planta Miguel Pablo Dengo)	ICE	Pérdida de 120 MW de generación en el sistema de Costa Rica; falla en el servicio propio y alimentación en CA en la válvula de conducción de las unidades 1 y 2 de generación.	No hubo emergencia, el EDR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	La frecuencia del SER-MEX no se ve afectada significativamente.	Pendiente informe final
14/04/2016 14:26	14/04/2016 14:40	Disparo/ Perturbaciones frecuencia.	Guatemala no reporta equipo saliente	AMM	Pérdida de 158 MW de generación. No se indica la causa.	No hubo emergencia, el EDR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Guatemala reporta Intercambio con México varió de 24.19MW a -95.44MW de un programa de 0MW. Intercambio con el SER varió de 174.37MW a 91.73MW de un programa de 193.30MW. La frecuencia varió de 59.37 a 59.91 Hz	Pendiente informe final

Datos correspondientes a la semana del 08 al 14 de abril 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.