



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

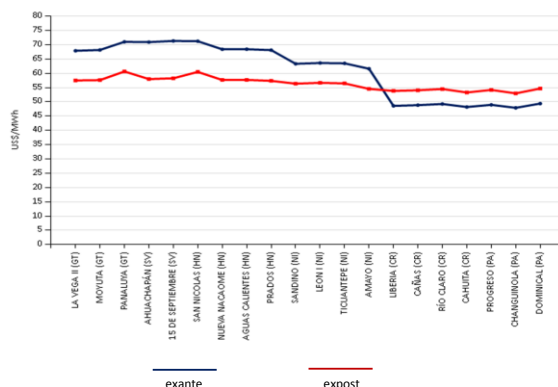


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

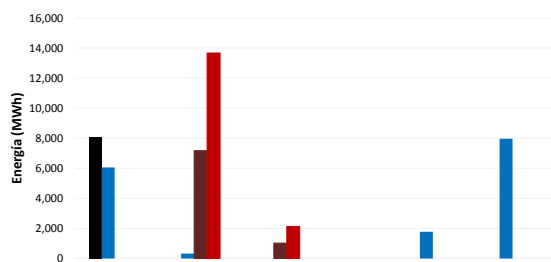


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

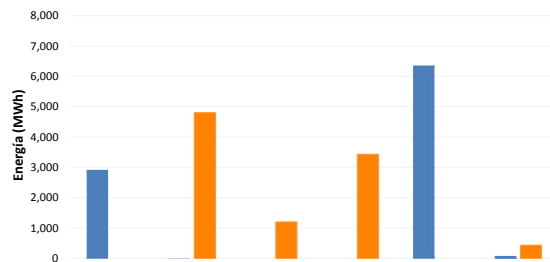


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	8,081	0	0	0	0	0	Inyección	2,916.5	5.8	0.0	0.0	6,346.1	80.6
Inyección CNFFF	6,056	328	0	0	1,777	7,970	Retiro	0.0	4,803.2	1,203.1	3,427.5	0.0	438.1
Retiro CF	0	7,176	1,025	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	13,673	2,131	0	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
08/07/2016 22:23	08/07/2016 22:35	Disparo/Variaciones Intercambio SER	Generadores Central Renace II	AMM	Disparo de planta	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Variación de intercambios por la pérdida de 110MW de generación de Planta Renace II en Guatemala a las 20:33 h. El intercambio con el SER varía de 8.19 a -19.51 de 18.82 MW programados. El intercambio con México varía de 22.71 a -119.0 de 0 MW programados.	Disparo de planta por operación de Alta corriente neutro del interruptor principal de la planta
			Transformadores				Maniobra de pruebas y puesta en servicio del 2° banco de	