



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

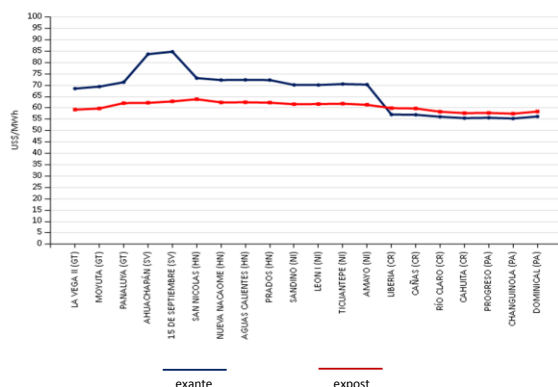


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

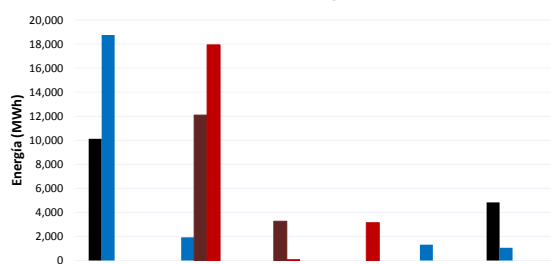


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

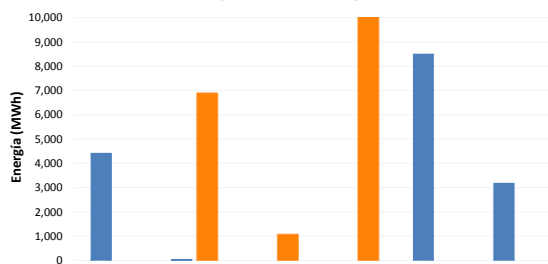


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	10,123	0	0	0	0	4,827	Inyección	4,425.5	58.3	0.0	0.0	8,502.4	3,195.3
Inyección CNFFF	18,759	1,929	0	0	1,323	1,068	Retiro	0.0	6,897.0	1,081.0	10,471.0	0.0	0.0
Retiro CF	0	12,099	3,271	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	17,931	71	3,146	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
18/10/2016 01:20	18/10/2016 06:24	apertura	Línea de Interconexión Panalaja - San Nicolás (S.E. San Nicolás), Moguta - Ahuachapán (S.E. Ahuachapán), Vega 2 - Ahuachapán (S.E. Ahuachapán)	AMM/ETESAL/NEE	Apertura manual solo en extremo de SE San Nicolás y SE Ahuachapán, a solicitud del EOR por seguridad operativa		EOR orientó a los OS, los programas de intercambio desde las 00:00 a las 03:00 horas. Esto, conforme a maniobras de reducción gradual de programa de intercambios con Guatemala, por seguridad operativa del SER, debido a incremento del intercambio a 240 MVA de la línea GUA-MEX. Se procede a redespacho, debido al causal de cambios topológicos en RTTR, por apertura de las interconexiones del área de control de Guatemala con el resto del Sistema Eléctrico Regional	conexión no autorizada de banco de transformadores interconexión Guatemala - México.
18/10/2016 22:08	18/10/2016 23:11	apertura	Línea de Interconexión Panalaja - San Nicolás (S.E. San Nicolás), Moguta - Ahuachapán (S.E. Ahuachapán), Vega 2 - Ahuachapán (S.E. Ahuachapán)	AMM/ETESAL/NEE	Apertura manual solo en extremo de SE San Nicolás y SE Ahuachapán, a solicitud del EOR por seguridad operativa		EOR orientó a los OS, los programas de intercambio desde las 00:00 a las 03:00 horas. Esto, conforme a maniobras de reducción gradual de programa de intercambios con Guatemala, por seguridad operativa del SER, debido a incremento del intercambio a 240 MVA de la línea GUA-MEX. Se procede a redespacho, debido al causal de cambios topológicos en RTTR, por apertura de las interconexiones del área de control de Guatemala con el resto del Sistema Eléctrico Regional	conexión no autorizada de banco de transformadores interconexión Guatemala - México.

Datos correspondientes a la semana del 14 al 20 de octubre 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.