



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

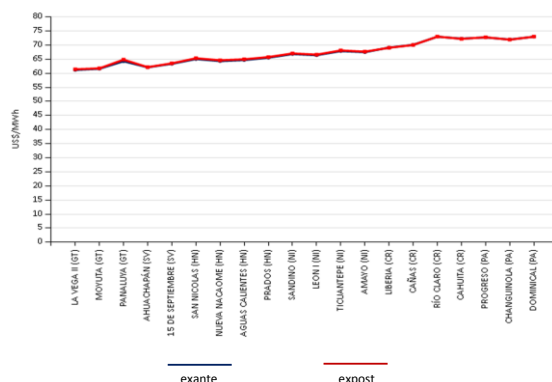


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

MERCADO DE CONTRATOS REGIONAL (MCR)

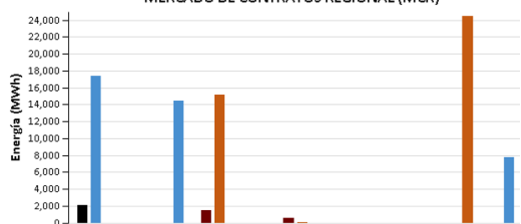


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

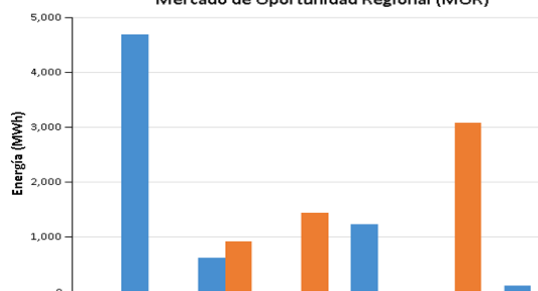


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	2,076	0	0	0	0	0	Inyección	4,678.0	621.9	0.0	1,232.3	0.0	113.5
Inyección CNFFF	17,376	14,454	0	0	0	7,760	Retiro	0.0	920.5	1,434.7	0.0	3,071.7	0.0
Inyección CRPS	0	0	0	0	0	0							
Retiro CF	0	1,480	606	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	15,180	90	0	24,429	0							
Retiro CRPS	0	0	0	0	0	0							

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OSIOM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
15/04/2016 11:09	15/04/2016 18:21	Falla Comunicación	S.E.Nueva Nacaome	ENEE	No opera la telemetría	afectación para la visualización del neto de Honduras.	Se cambian líneas L640 (SE Nueva Nacaome - SE 15 de Septiembre) y L641 (SE Nueva Nacaome - SE Agua Fría) a valores de sustitución por falla de telemetría	Pendiente informe final
18/04/2016 06:13	18/04/2016 06:24	Disparo/Apertura	Interconexión 400 kV Guatemala (Los Brillantes) - México	AMM	Disparó por actuación del ESIM005 pérdida de aproximadamente 1780 Mw generación en México.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Abierta la interconexión 400 kV Guatemala - México.	Pérdida de Generación en México
19/04/2016 14:00	19/04/2016 17:54	Falla en Medición	S.E.Nueva Nacaome	ENEE	No opera la telemetría	afectación para la visualización del neto de Honduras.	fuera de servicio la Medición Mw, MVR, KV, HZ	Pendiente informe final

Datos correspondientes a la semana del 15 al 21 de abril 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.