



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

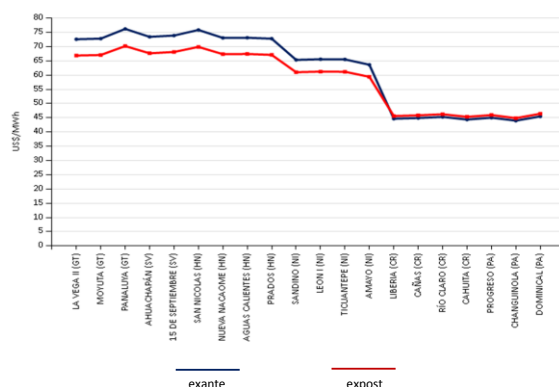


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

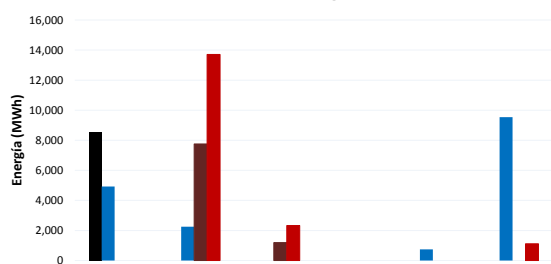


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

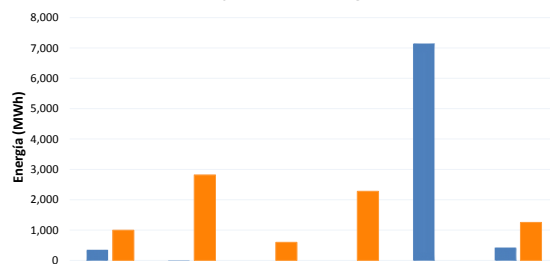


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	8,527	0	0	0	0	0	Inyección	346.8	0.7	0.0	0.0	7,135.9	419.6
Inyección CNFFF	4,922	2,247	0	0	740	9,534	Retiro	996.0	2,813.7	594.9	2,276.5	0.0	1,248.8
Retiro CF	0	7,751	1,195	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	13,709	2,325	0	0	1,116							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
19/07/2016 15:18	19/07/2016 16:05	Disparo/ Perturbaciones frecuencia.	Línea de Transmisión Escuintla; SE Las Palmas I; SE Las Palmas II; SE Guatemala Sur I; - SE San Joaquín; SE Alborada 1; SE Alborada 2; Escuintla (Banco 1); Escuintla (Trafo 1); SE Siquinalá	AMM	Separación del área occidental y anexada a México por actuación de ESIM002 por disparo de subestación Escuintla 1 230 kV	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	frecuencia del SER registró un valor mínimo instantáneo de 59.689 Hz, por lo que se le solicitó a los países del SER colaborar con la inyección de potencia para restablecer a valor nominal la frecuencia. AMM informa preliminarmente pérdida de generación de 90.00 MW y 60.00 MW de carga. El SER se dividió en dos islas conformadas por México con parte occidental de Guatemala y la parte oriental de Guatemala con el SER.	t tormenta eléctrica en el área

Datos correspondientes a la semana del 15 al 21 de julio 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.