




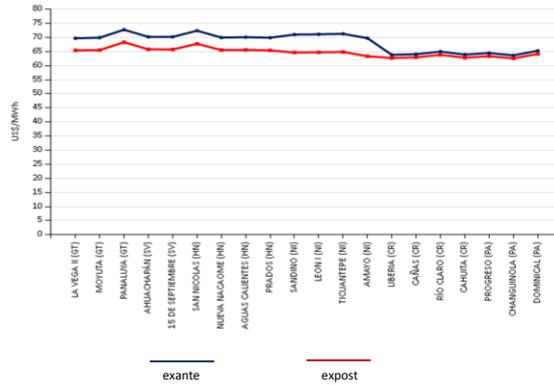

### PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

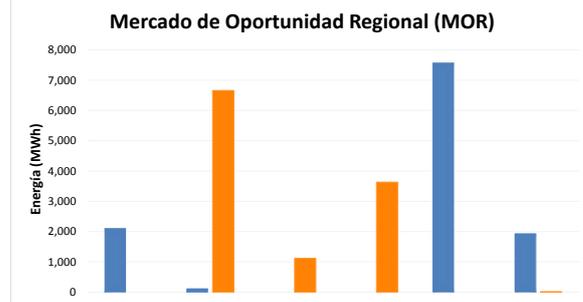


### INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

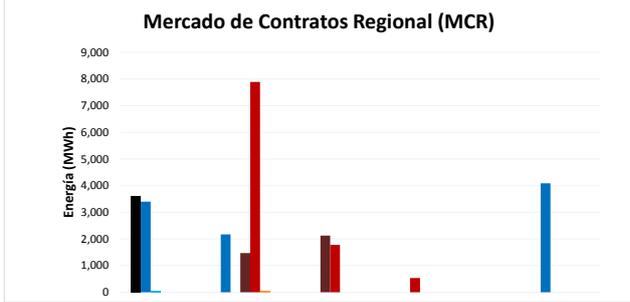

Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	3,594	0	0	0	0	0	Inyección	2,113.5	123.7	0.0	0.0	7,578.0	1,942.4
Inyección CNFFF	3,400	2,168	0	0	0	4,087	Retiro	0.0	6,660.3	1,119.3	3,632.3	0.0	14.0
Inyección CRPS	62	0	0	0	0	0							
Retiro CF	0	1,470	2,124	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	7,889	1,780	532	0	0							
Retiro CRPS	0	62	0	0	0	0							

\* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

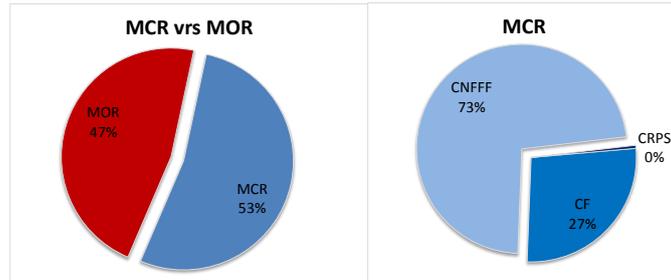

### EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
23/06/2016 16:23	23/06/2016 16:27	Variaciones en el SER	Plantas Santa Ana, Santa Lucía y PH Agüena	AMM	Pérdida de 102 MW de generación en sistema eléctrico de Guatemala, disparo plantas generación	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Variaciones en el intercambio con el SER y con México; no se indica valores de las variaciones.	Pendiente informe final

Datos correspondientes a la semana del 17 al 23 de junio 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.