



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

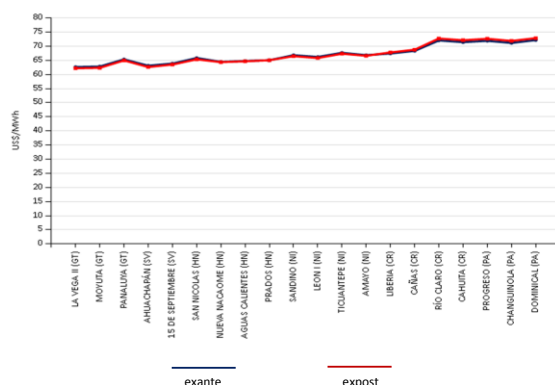


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

MERCADO DE CONTRATOS REGIONAL (MCR)

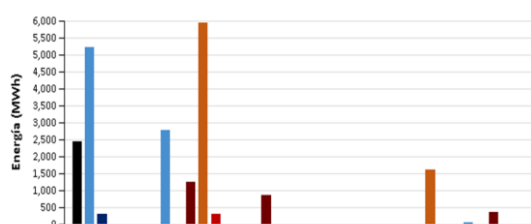


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

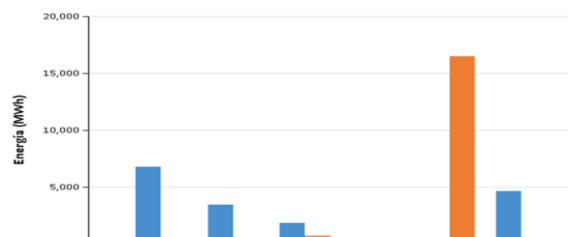


Operacion	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyeccion CF	2,440	0	0	0	0	0
Inyeccion CNFFF	5,216	2,773	0	0	0	42
Inyeccion CRPS	280	0	0	0	0	0
Retiro CF	0	1,240	840	0	0	360
Retiro CNFFF	0	5,964	0	0	1,600	0
Retiro CRPS	0	280	0	0	0	0

Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección	6,776.4	3,436.5	1,814.9	444.3	0.0	4,640.0
Retiro	0.0	129.9	665.8	0.0	16,492.3	0.0

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OSIOM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
29/03/2016 12:23	29/03/2016 13:02	Disparo	Línea de Transmisión Guate Este - Guate Norte II, interconexión 400 kV Guatemala - México, sistemas de transmisión El Salvador y Honduras	AMM	Disparo de la línea Guate Este - Guate Norte II. Desbalance máximo de 402.8 Mw en Guatemala, debido a colapso de la región Nor-Oriental	Debido a falla en sistema eléctrico de Guatemala, se declara emergencia en el SER	Abierta la interconexión 400 kV Guatemala - México, por disparo del banco de transformación 400/230 kV por sobrecarga; Apertura de emergencia de línea de interconexión de 230 kV, L629 (Honduras - Guatemala), (SE San Nicolás - SE Frontera Panaluya); estado de alerta en el SEP El Salvador; sube frecuencia Panamá	Pendiente informe final

Datos correspondientes a la semana del 25 al 31 de marzo 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.