





PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

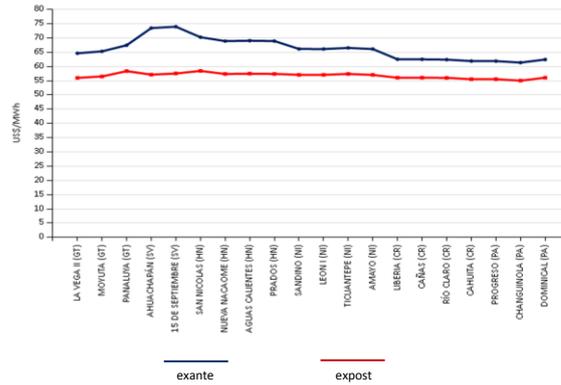


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

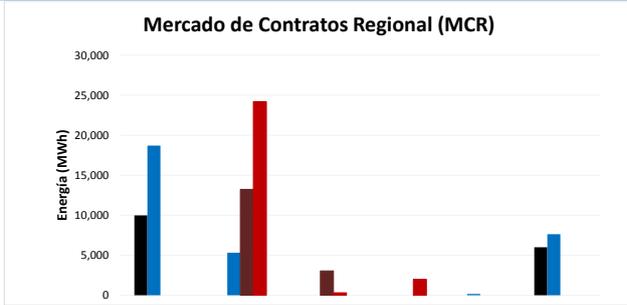

Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	9,986	0	0	0	0	6,005	Inyección	2,397.0	509.8	0.0	0.0	0.0	2,632.9
Inyección CNFFF	18,711	5,316	0	0	161	7,627	Retiro	0.0	1,564.2	1,113.7	9,561.4	0.0	0.0
Retiro CF	0	13,236	3,035	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	24,199	303	1,998	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

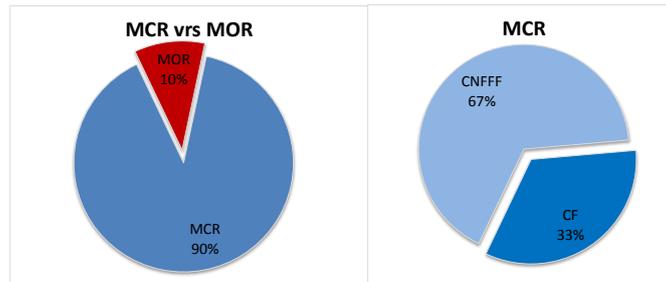

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
01/10/2016 13:07	01/10/2016 13:23	Disparo	Línea Interconexión SE Los Brillantes - SE Tapachula	AMM	Disparó por actuación del ESIM004.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Guatemala reporta variación de intercambio, con el SER vario de 216.1 a 418.09 de 207.82 MWh programados y con México de -128.9 a -222.46 de -120 MWh programados, actuación del ESIM 004. Frecuencia en el SER baja a 59.433 Hz. EOR informe de disparo de la Línea de Transmisión Sandino-León I (L9010), pendiente informe final	disparo de la Línea de Transmisión Sandino-León I (L9010), pendiente informe final
03/10/2016 15:45	03/10/2016 15:55	Disparo	Línea Interconexión SE Los Brillantes - SE Tapachula	AMM	Disparó por actuación del ESIM004.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Disparó a las 15:45 h., actuando ESIM 004_OSC por oscilaciones de potencia entre México y el SER. La frecuencia del SER se deprimió a 59.749 Hz (fuente PMU). Sincronizados con México a las 15:55 h.	Pendiente informe final

Datos correspondientes a la semana del 30 de septiembre al 06 de octubre 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.