

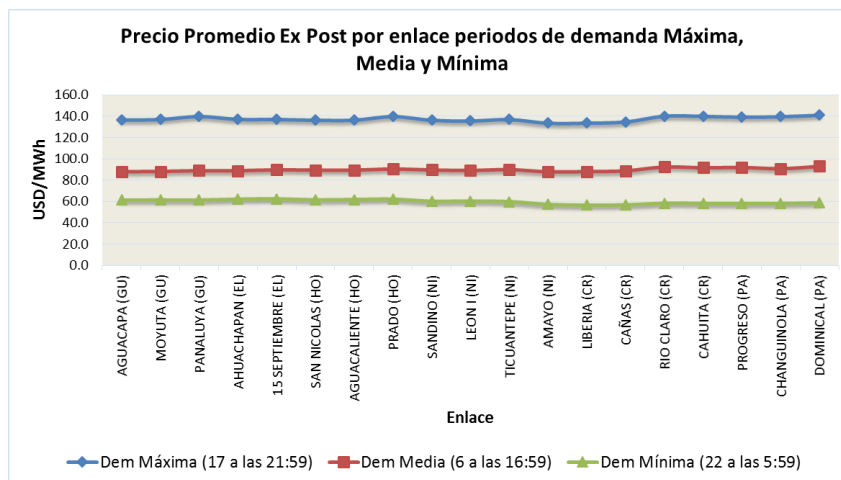
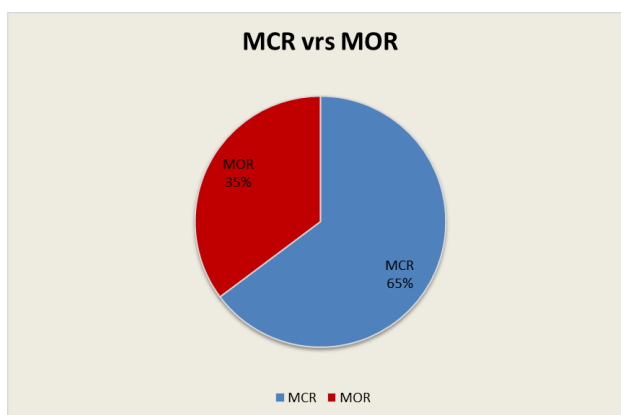


PRECIOS PROMEDIO EX- POST POR NODO DE ENLACE DE LA RTR

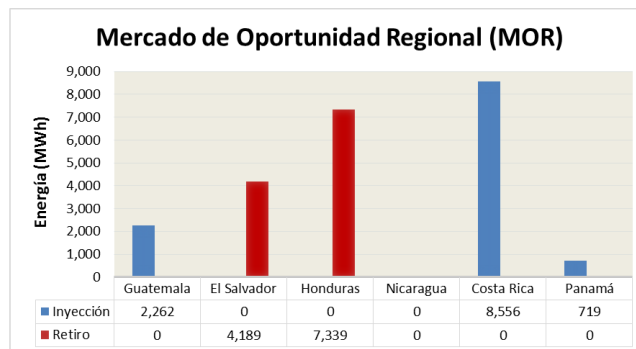

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER


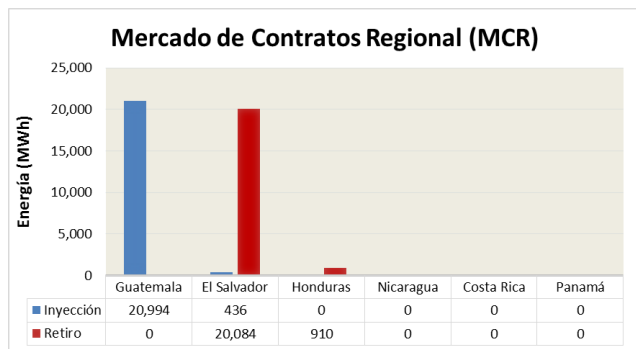


MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA


	GUATEMALA-EL SALVADOR + GUATEMALA-HONDURAS + EL SALVADOR-HONDURAS	GUATEMALA-EL SALVADOR + GUATEMALA-HONDURAS + EL SALVADOR-HONDURAS	HONDURAS- NICARAGUA		NICARAGUA- COSTA RICA		COSTA RICA - PANAMÁ	
Periodo	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N
0	300	300	210	210	190	140	0	210
1	300	300	210	210	190	140	0	220
2	300	300	210	210	190	140	0	210
3	300	300	210	210	190	140	0	210
4	300	300	210	210	190	140	0	210
5	300	300	210	210	190	140	0	210
6	290	220	200	210	210	150	0	230
7	290	220	200	210	210	150	0	230
8	290	220	200	210	210	150	0	230
9	290	220	200	210	210	150	0	230
10	290	220	200	210	210	150	0	230
11	290	220	200	210	210	150	0	230
12	290	220	200	210	210	150	0	230
13	290	220	200	210	210	150	0	230
14	290	220	200	210	210	150	0	230
15	290	220	200	210	210	150	0	230
16	290	220	200	210	210	150	0	230
17	280	200	190	150	200	150	0	230
18	280	200	190	150	200	150	0	230
19	280	200	190	150	200	150	0	230
20	280	200	190	150	200	150	0	230
21	280	200	190	150	200	150	0	230
22	300	300	210	210	190	140	0	210
23	300	300	210	210	190	140	0	210

Desde Hora	Desde Fecha	Hasta Hora	Hasta Fecha	Modificación	Solicitud de Mantenimiento
00:00	05/12/2014	23:59	11/12/2014	Restricción a la importación Norte - Sur de Panamá por restricciones en la red de transporte.	
00:00	05/12/2014	05:00	11/12/2014	Ajuste a la máxima capacidad de importación Sur - Norte de El Salvador a 215 MW por actualización de demanda y orden de merito.	
22:00		23:00			


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR AGENTE EN EL MER

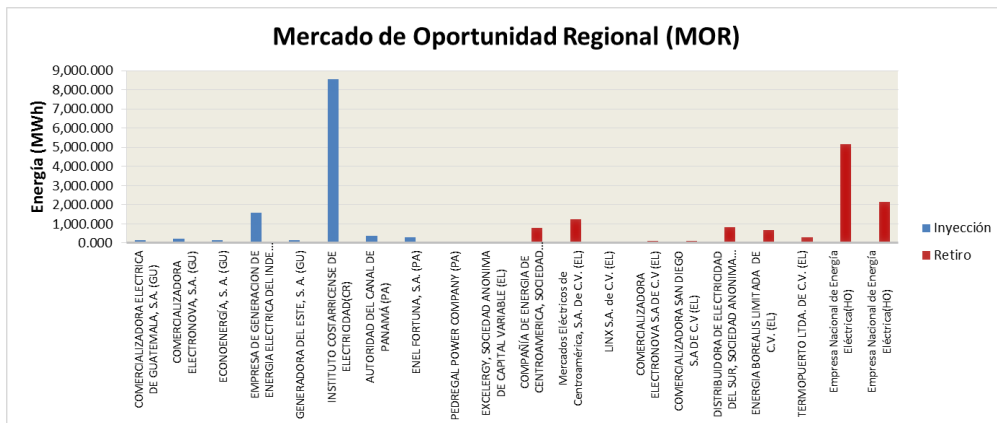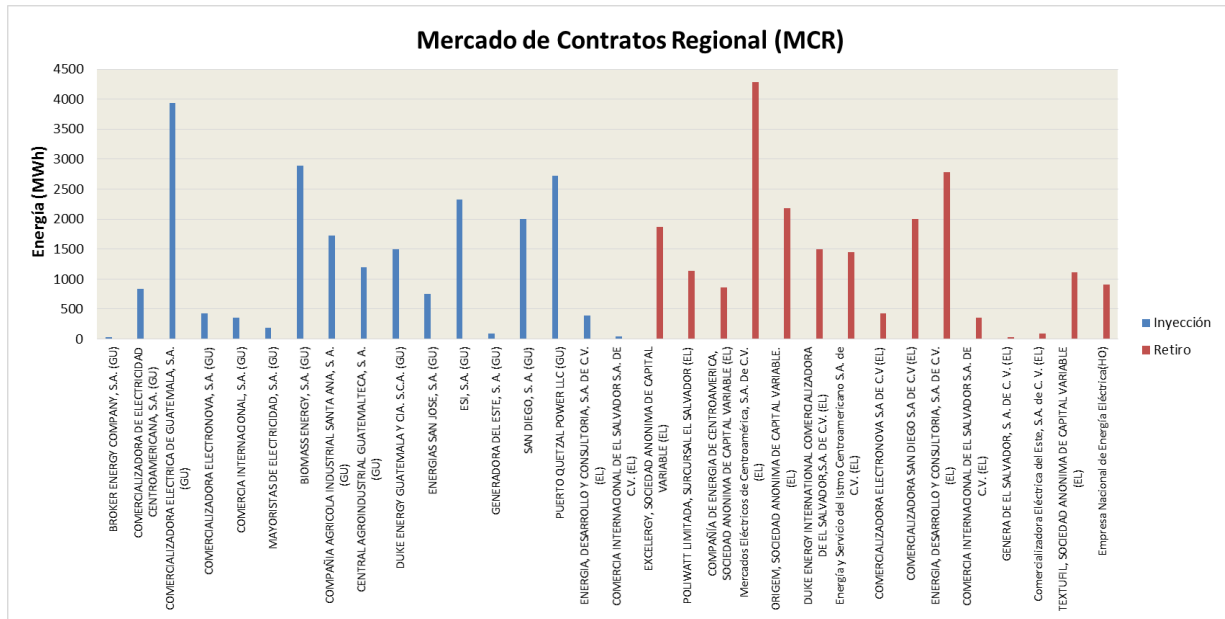

PRECIO DEL PREDESPACHO POR PAÍS Y DEL MER EN USD/MWh

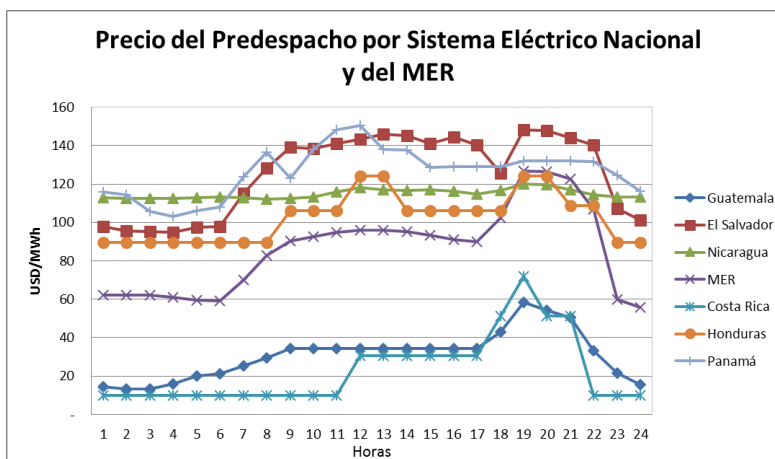

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO

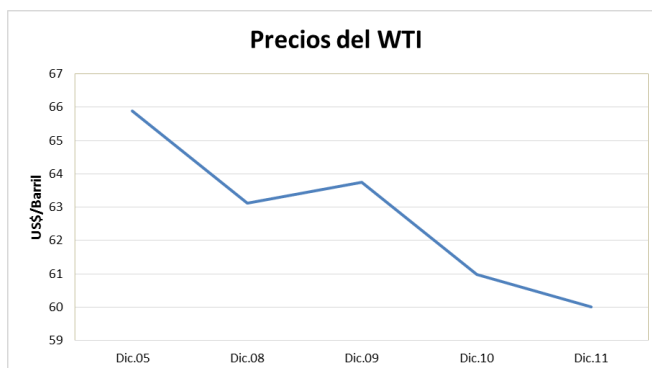

Fuente de los datos: <http://www.eia.gov/>

EVENTOS IMPORTANTES EN EL MER

El día viernes 05 de diciembre de 2014, el Sistema Eléctrico Regional presentó una falla en la línea 230kV Masaya – San Martín, tramo dentro del área geográfica de Nicaragua. Esta falla ocurrió a las 04:23 horas, dándose a continuación los siguientes eventos: en Honduras el disparo de 145MW de carga, en Costa Rica el disparo de 70MW de generación, en Guatemala el disparo del transformador Los Brillantes, en El Salvador el disparo de 527MW de carga y en Nicaragua el disparo de 385.2MW de carga y 100.5MW de generación. El Salvador y Nicaragua presentaron un evento de Cero Voltaje. Fuente: Informe preliminar del Ente Operador Regional. Referencia Regulatoria: Numeral 5.5.1 Libro III RMER.

El Ente Operador Regional publicó los Reportes de Resultados para Asignación de DT, tanto anual como mensual. Se aceptaron 2 solicitudes de DT mensuales con un total de 49.845MW y 16 solicitudes de DT anuales con 281.4MW en total. De estas fueron asignados 124.958MW de solicitudes anuales, repartidas entre 2 agentes de Guatemala, 1 agente de Costa Rica y 6 agentes de El Salvador. No hubo solicitudes mensuales asignadas. Fuente: enteoperador.org

Datos correspondientes a la semana del 05 al 11 de diciembre 2014. Elaborado a base de cifras del EOR.

Consultas u observaciones se pueden hacer a la dirección electrónica gerenciadmercado@crie.org.gt