

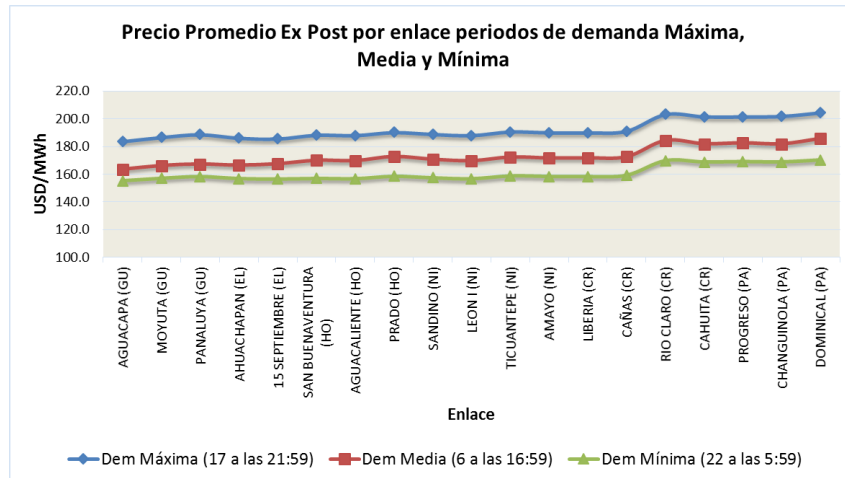
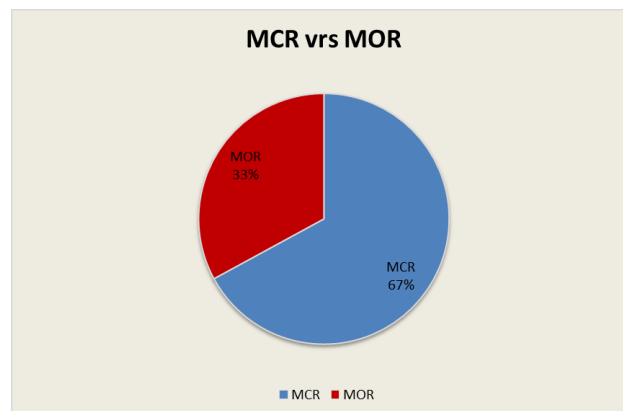


PRECIOS PROMEDIO EX- POST POR NODO DE ENLACE DE LA RTR

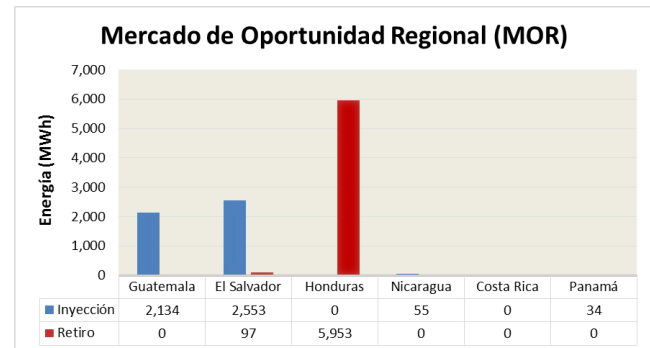

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER


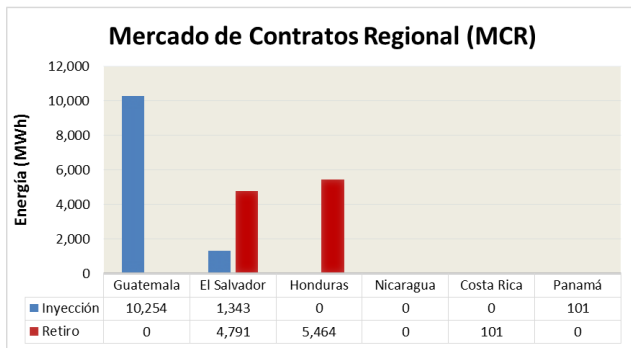




MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

	GUATEMALA- EL SALVADOR + GUATEMALA- HONDURAS		GUATEMALA- EL SALVADOR		GUATEMALA- HONDURAS		EL SALVADOR- HONDURAS		HONDURAS- NICARAGUA		NICARAGUA- COSTA RICA		COSTA RICA- PANAMÁ		
Periodo	N→S		S→N		S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N
0	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	
1	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	
2	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	
3	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	
4	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	
5	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	
6	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
7	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
8	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
9	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
10	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
11	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
12	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
13	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
14	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
15	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
16	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110		230	
17	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100		220	
18	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100		220	
19	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100		220	
20	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100		220	
21	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100		220	
22	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	
23	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100		220	

Desde Hora Fecha	Hasta Hora Fecha	Modificación	Solicitud de Mantenimiento
00:00 23/06/2014	23:59 14/09/2014	Restricción a la exportación y porteo Norte-Sur de Costa Rica. Se reduce en 40MW las MTP en el periodo de 06:00 a 21:59 hrs.	SOLMAN 63 (Indisponibilidad línea Tejar-Coronado)
00:00 05/09/2014	23:59 05/09/2014	Reducción a la importacion Norte - Sur de Panamá a 0 MW por restricciones en la red de transporte, del 05/09/2014.	
00:00 06/09/2014	23:59 07/09/2014	Restricción a la importacion Norte-Sur de Panamá por restricciones en la red de transporte, que reduce a 70MW de 06:00 a 16:59 horas y a 60MW de 17:00 a 21:59 horas.	
00:00 08/09/2014	23:59 11/09/2014	Restricción a la importacion Norte-Sur de Panamá por restricciones en la red de transporte, que reduce a 0MW las MTP.	
00:00 07/09/2014	23:59 07/09/2014	Restricción a la importación y porteo Norte-Sur de Nicaragua, que reduce a 70MW de 6:00 a 6:59 horas, de 14:00 a 18:59 horas y a 10 MW de 7:00 a 13:59 horas.	SOLMANT 195 (despeje de la líneas Leon - Sandino de 230 kV).

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA - POR AGENTE EN EL MER

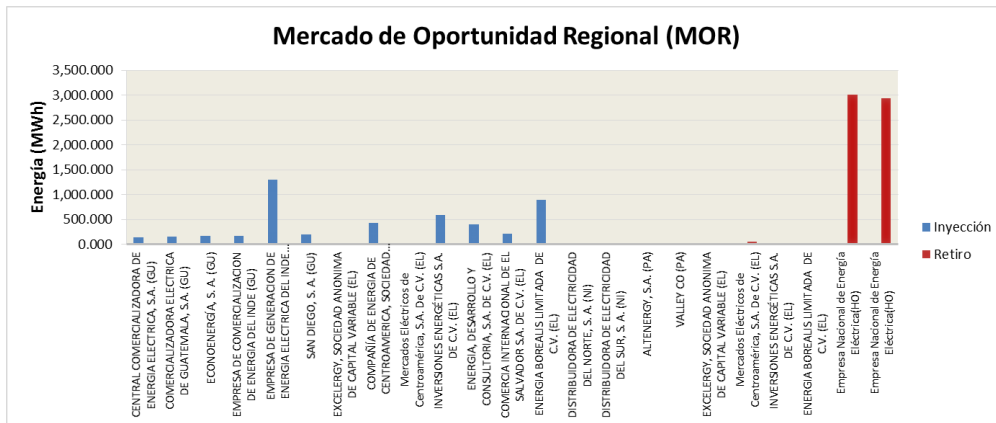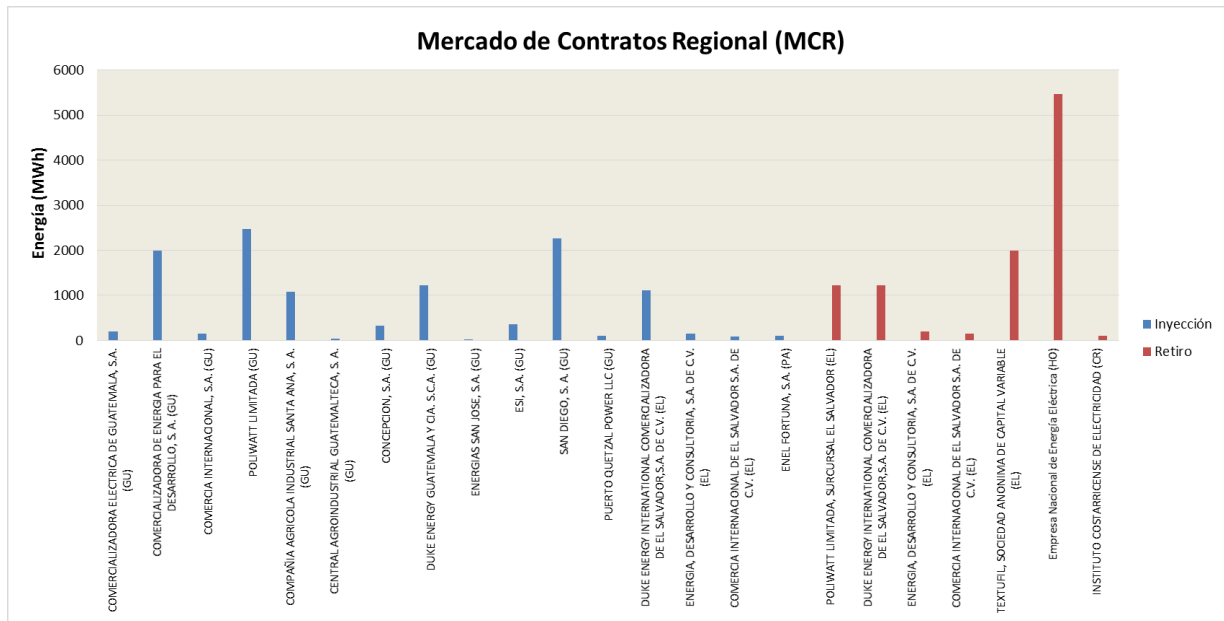

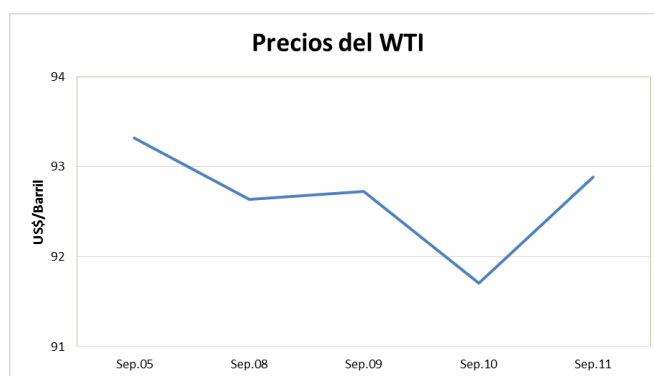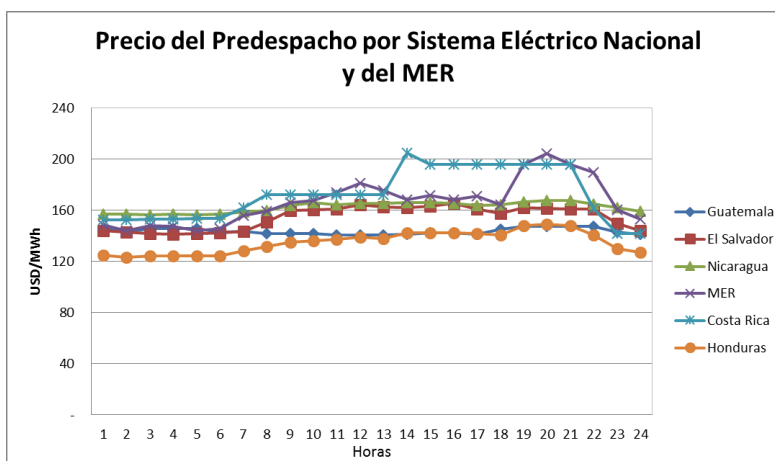

Fuente de los datos: <http://www.eia.gov/>

Datos correspondientes a la semana del 05 al 11 de septiembre 2014. Elaborado a base de cifras del EOR.

Consultas u observaciones se pueden hacer a la dirección electrónica gerenciadmercado@crie.org.gt