

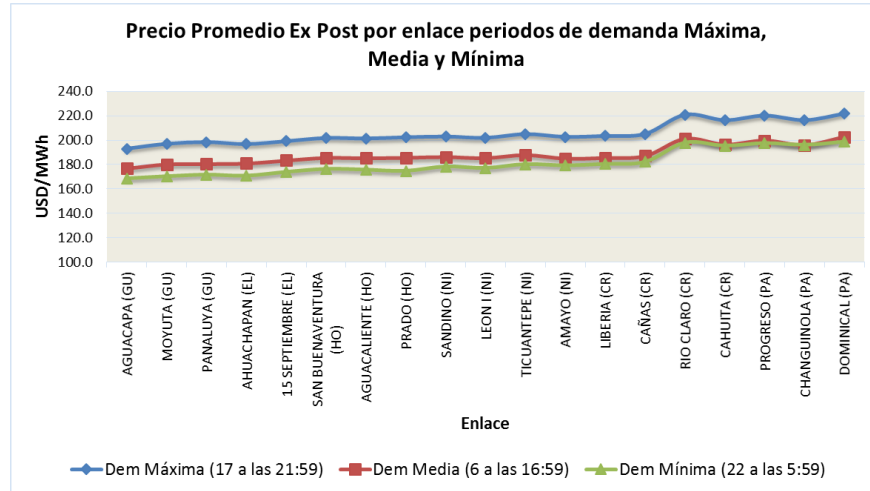
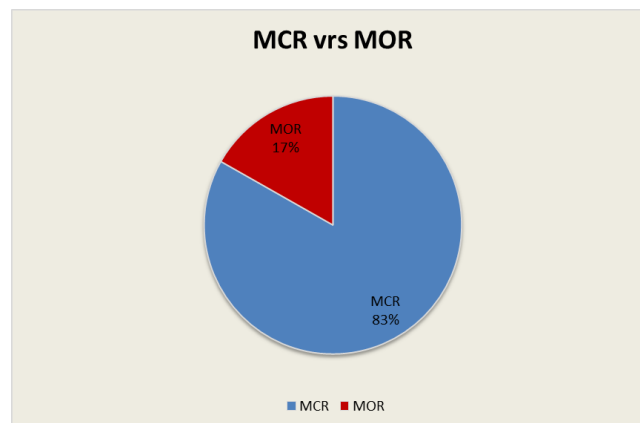


PRECIOS PROMEDIO EX- POST POR NODO DE ENLACE DE LA RTR

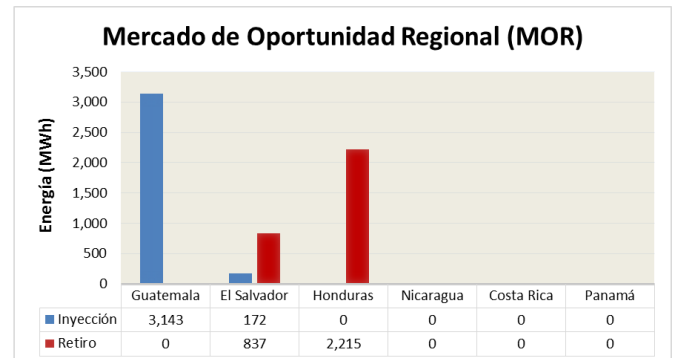

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER


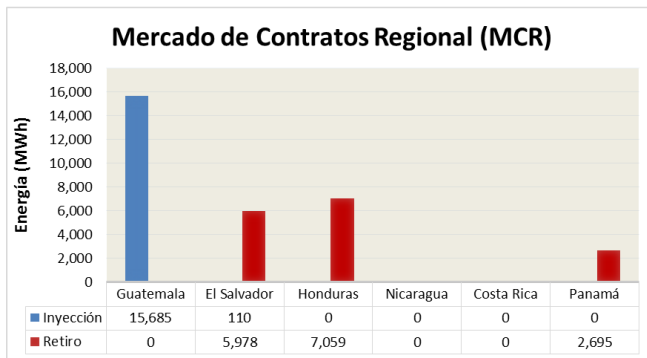


MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

	GUATEMALA- EL SALVADOR- GUATEMALA- HONDURAS		GUATEMALA- EL SALVADOR	GUATEMALA- HONDURAS	EL SALVADOR- HONDURAS	HONDURAS- NICARAGUA		NICARAGUA- COSTA RICA	COSTA RICA- PANAMÁ				
Periodo	N→S		S→N		S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N		
0	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220
1	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220
2	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220
3	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220
4	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220
5	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220
6	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
7	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
8	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
9	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
10	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
11	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
12	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
13	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
14	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
15	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
16	240		170		200	150	220	120	170	190	60	110	230
17	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100	220
18	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100	220
19	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100	220
20	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100	220
21	200		150		120	170	170	100	190	80	60	100	220
22	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220
23	250		160		160	260	300	200	180	160	90	100	220


Desde Hora Fecha	Hasta Hora Fecha	Modificación	Solicitud de Mantenimiento
00:00 08/08/2014	23:59 14/08/2014	Restricción a la importación Norte - Sur de Panamá por restricciones en la red de transporte, que reduce a 60MW de 0 a 6:59 horas, a 0MW de 7 a 18:59 horas, y a 60MW de 19 a 23:59 horas.	
00:00 23/06/2014	23:59 14/09/2014	Restricción a la exportación y porteo Norte-Sur de Costa Rica. Se reduce en 40MW las MTP en el periodo de 06:00 a 21:59 hrs.	SOLMAN 63 (Indisponibilidad línea Tejar-Coronado)
07:00 10/08/2014	11:59 10/08/2014	Restricciones a la transferencia Norte-Sur y Sur-Norte en el enlace Guatemala-Honduras, que reduce a 0MW.	SOLMANT 109 (Indisponibilidad de línea Guatemala Norte-Panaluya 230KV y apertura de la línea Panaluya-San Buena Ventura 230KV por seguridad del sistema)
07:00 10/08/2014	16:59 10/08/2014	Restricciones a la importación N-S, S-N, exportaciones N-S, S-N y porteo N-S, S-N de Honduras. Reduce las transferencias entre Guatemala- El Salvador, Guatemala-Honduras, Honduras-Guatemala, El Salvador-Guatemala, El Salvador-Honduras, Honduras-El Salvador, Nicaragua-Honduras y Honduras-Nicaragua.	SOLMANT 219 Y 220 (mantenimiento de la línea Progreso-La Vagona y mantenimiento del transformador T-603/Progreso)

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR AGENTE EN EL MER

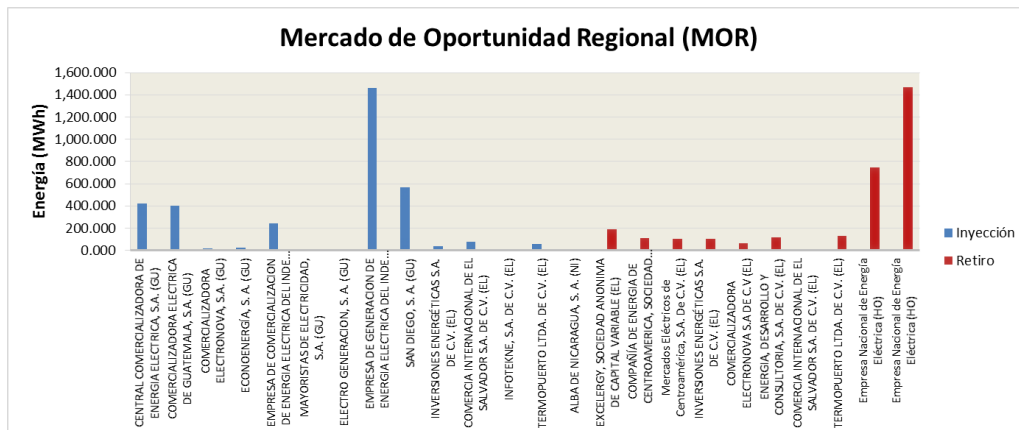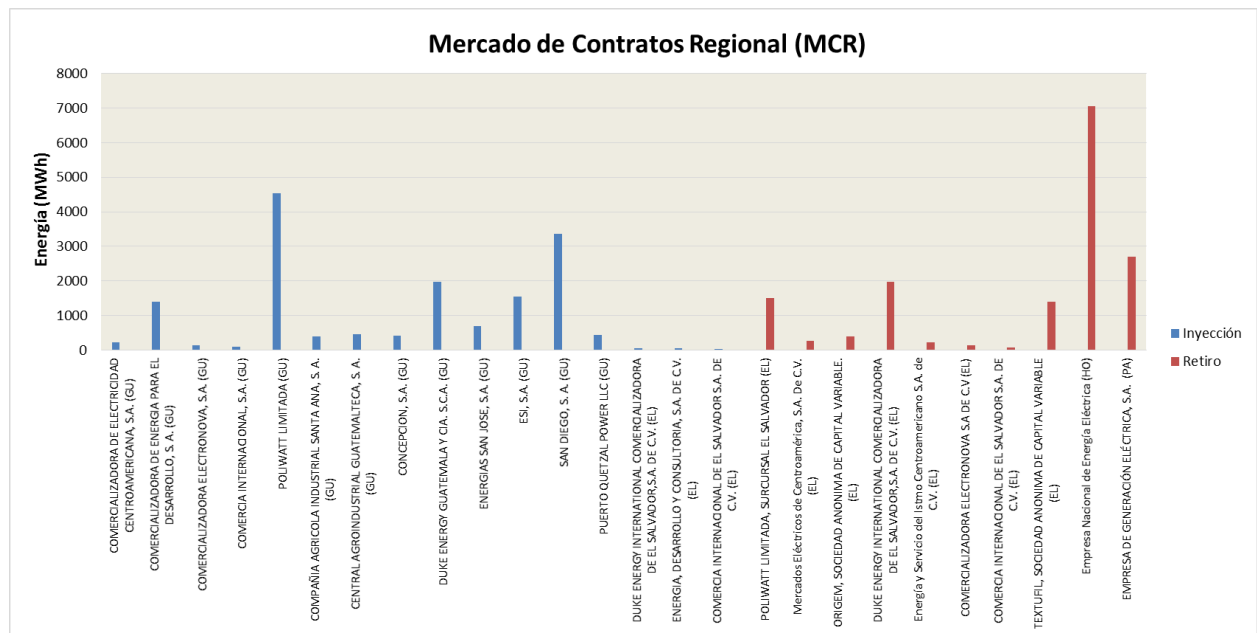


El Agente EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE de Guatemala, inicia a operar en el MER

PRECIO DEL PREDESPACHO POR PAÍS Y DEL MER EN USD/MWh

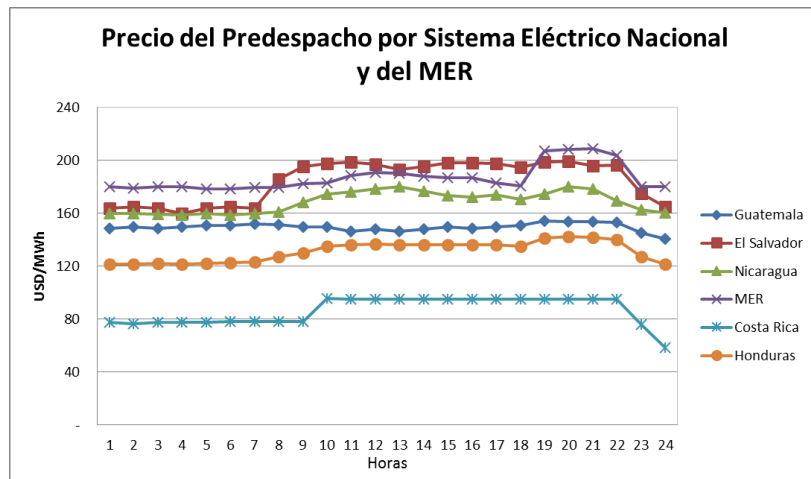

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO

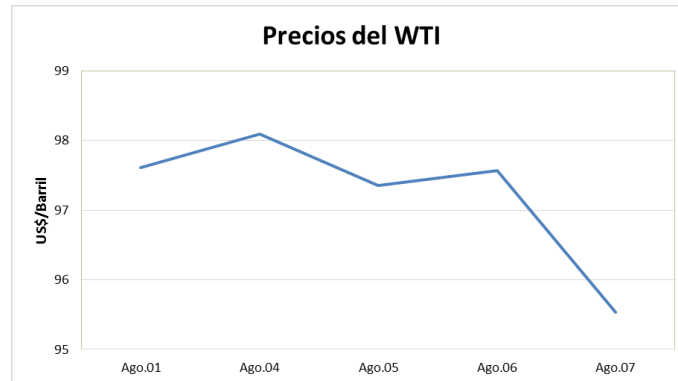

Fuente de los datos: <http://www.eia.gov/>

Datos correspondientes a la semana del 08 al 14 de agosto 2014. Elaborado a base de cifras del EOR.

Consultas u observaciones se pueden hacer a la dirección electrónica gerenciademercado@crie.org.gt