

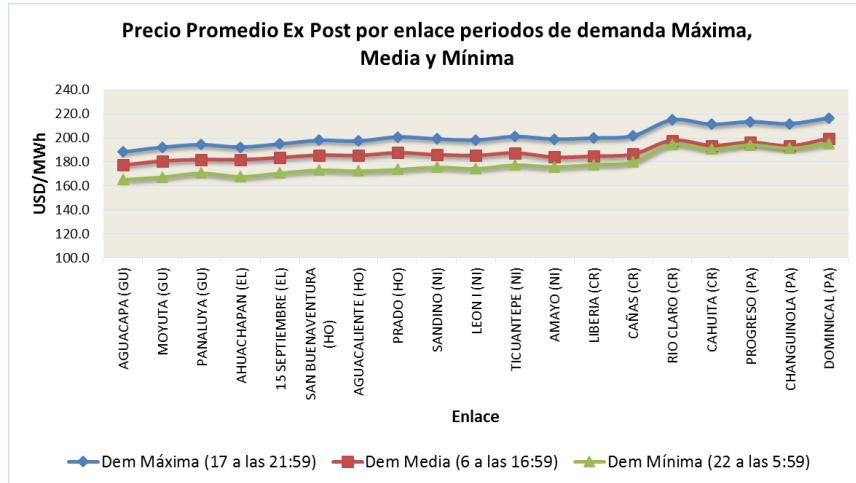
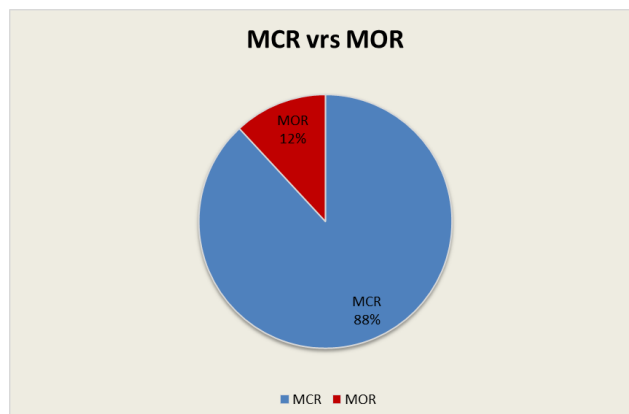


PRECIOS PROMEDIO EX- POST POR NODO DE ENLACE DE LA RTR

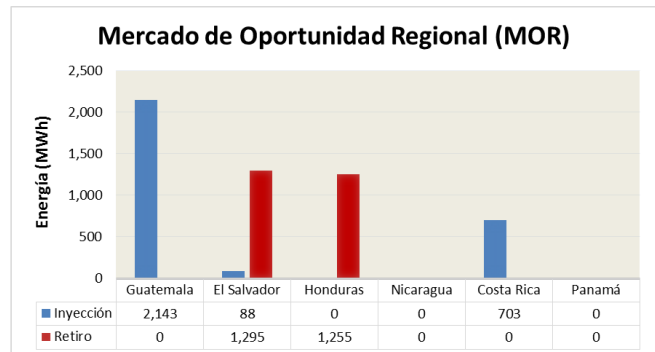

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER


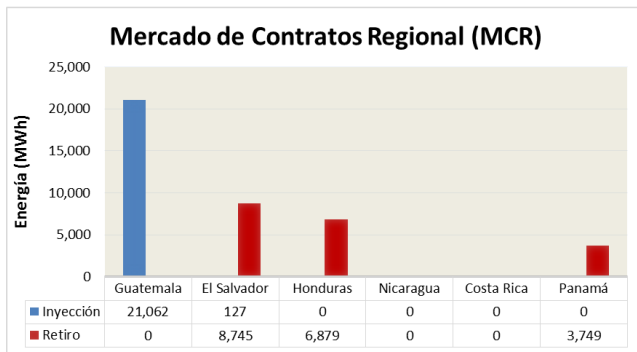



MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

	GUATEMALA- EL SALVADOR + GUATEMALA- HONDURAS	GUATEMALA- EL SALVADOR	GUATEMALA- HONDURAS	EL SALVADOR- HONDURAS	HONDURAS- NICARAGUA	NICARAGUA- COSTA RICA	COSTA RICA PANAMÁ				
Periodo	N→S	S→N	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N
0	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220
1	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220
2	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220
3	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220
4	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220
5	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220
6	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
7	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
8	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
9	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
10	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
11	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
12	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
13	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
14	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
15	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
16	240	170	200	150	220	120	170	190	60	110	230
17	200	150	120	170	170	100	190	80	60	100	220
18	200	150	120	170	170	100	190	80	60	100	220
19	200	150	120	170	170	100	190	80	60	100	220
20	200	150	120	170	170	100	190	80	60	100	220
21	200	150	120	170	170	100	190	80	60	100	220
22	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220
23	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220


Desde Hora	Desde Fecha	Hasta Hora	Hasta Fecha	Modificación	Solicitud de Mantenimiento
00:00	15/08/2014	23:59	21/08/2014	Restricción a la importación Norte - Sur de Panamá por restricciones en la red de transporte, que reduce a 60MW de 0 a 6:59 horas, a 0MW de 7 a 18:59 horas, y a 60MW de 19 a 23:59 horas.	
00:00	23/06/2014	23:59	14/09/2014	Restricción a la exportación y porteo Norte-Sur de Costa Rica. Se reduce en 40MW las MTP en el periodo de 06:00 a 21:59 hrs.	SOLMAN 63 (Indisponibilidad línea Tejar-Coronado)
11:00	16/08/2014	12:59	16/08/2014	Restricciones al porteo N-S de Costa Rica.	SOLMANT 93 (Cambio protección sobre corriente por impedancia en el autotransformador#1 de la subestación la Caja).
09:00	18/08/2014	17:59	18/08/2014	Restricción a la Importación Norte - Sur y Sur - Norte de Honduras.	SOLMAT 234

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR AGENTE EN EL MER

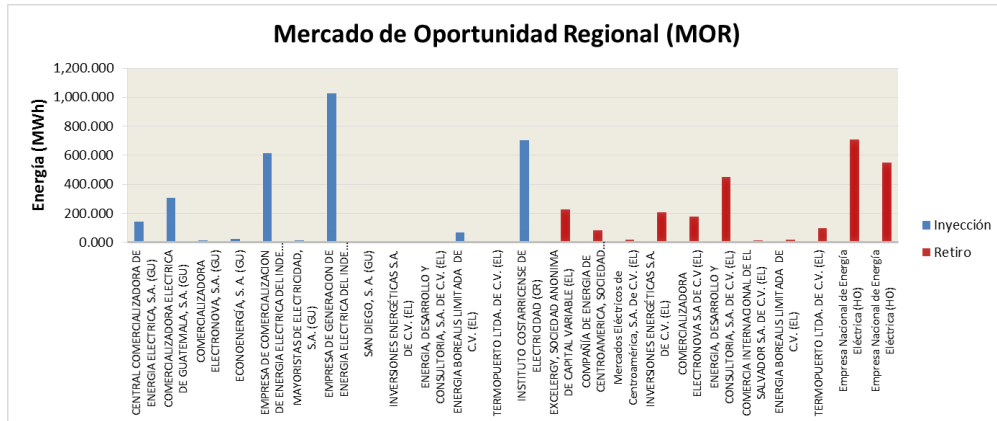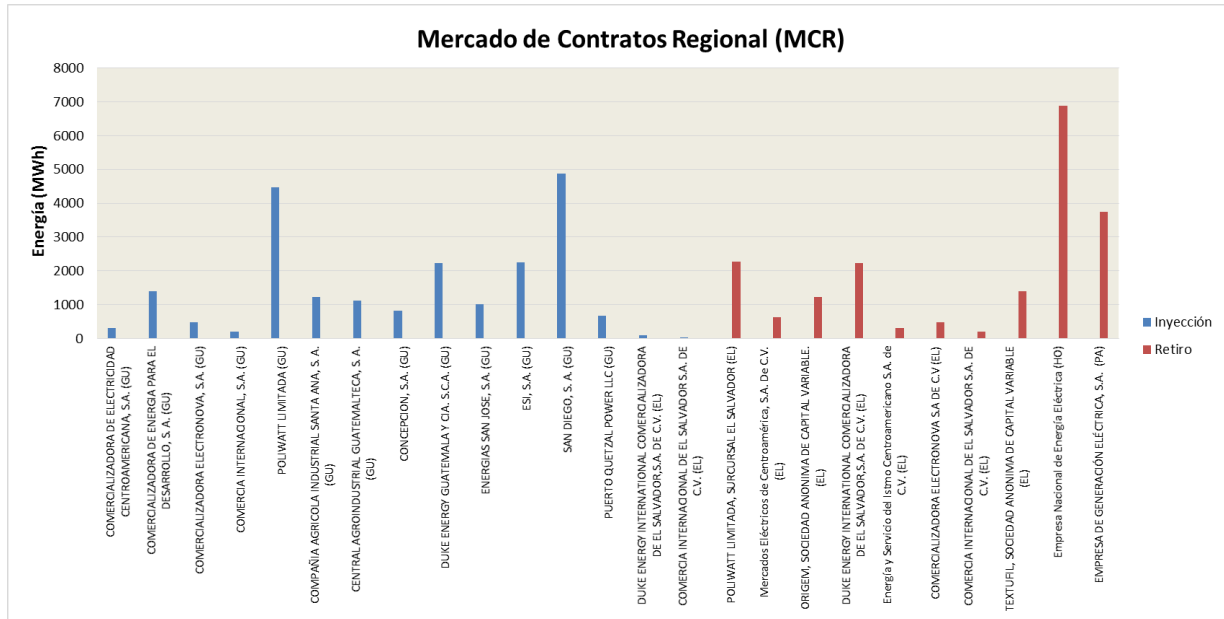

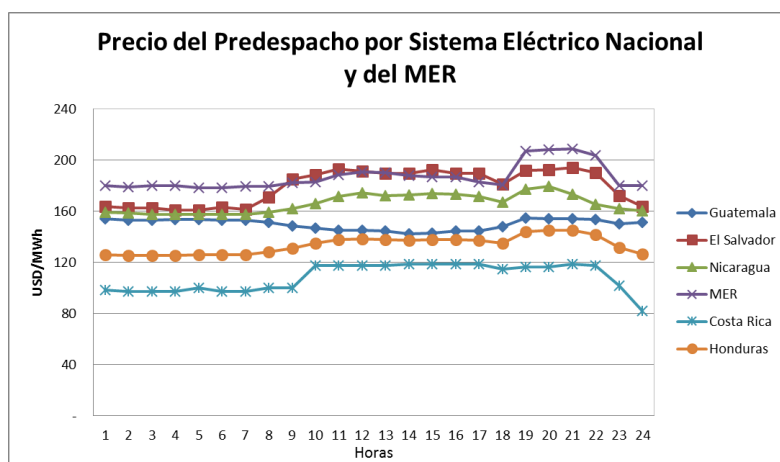

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO

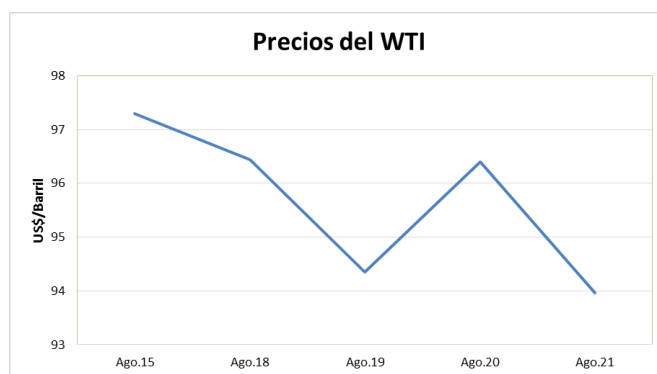

Fuente de los datos: <http://www.eia.gov/>

Datos correspondientes a la semana del 15 al 21 de agosto 2014. Elaborado a base de cifras del EOR.

Consultas u observaciones se pueden hacer a la dirección electrónica gerenciadmercado@crie.org.gt