





PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

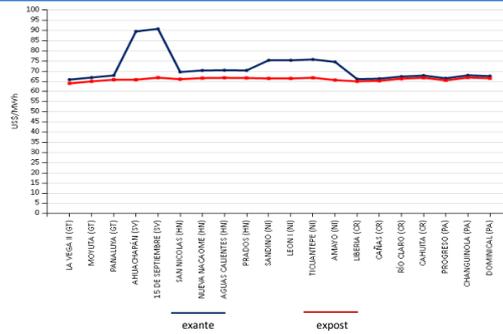


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

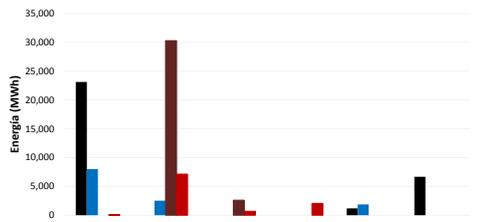


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

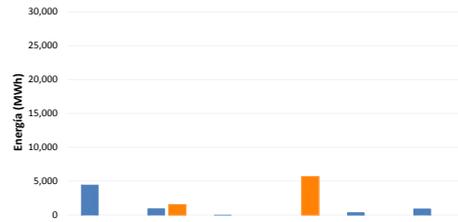


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	23,108	0	0	0	1,176	6,676	Inyección	4,432.4	988.0	37.4	0.0	409.0	953.0
Inyección CNFFF	7,983	2,533	0	0	1,870	0	Retiro	0.0	1,523.0	0.0	5,691.2	0.0	0.0
Retiro CF	0	30,286	2,599	0	0	0							
Retiro CNFFF	86	7,121	691	2,040	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

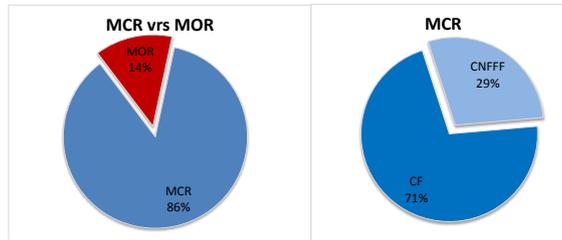

MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

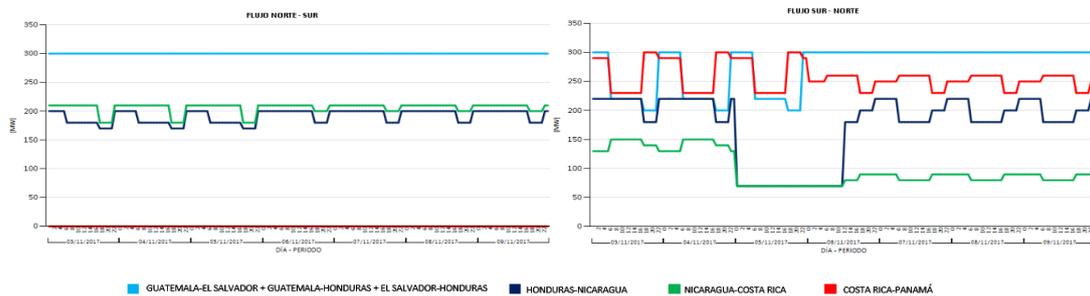

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO
03/11/2017 09:08	03/11/2017 09:26	Disparo Línea de Transmisión Los Brillantes - Tapachula, protección bajo voltaje de México hacia Guatemala. Operación del Esquema de Baja frecuencia en el SER, 1ra etapa. Se reporta preliminarmente el disparo de línea 230 KV Corobici - Arenal por error humano Informa ICE. Causando Pérdida de 204 MW de Generación y 62 MW de Carga en Costa Rica; disparo de Generación 139.9 MW y de Carga 50.94 MW en Guatemala; disparo de Generación 16 MW y disparo de Carga 25.01 MW en El Salvador; disparo de Generación 54.21 MW y disparo de Carga 34.25 MW en Honduras; disparo de Generación 2.52 MW y disparo de Carga 32.3 MW en Nicaragua; disparo de Carga 35 MW en Panamá.
05/11/2017 17:01	05/11/2017 18:05	Apertura Líneas de Interconexión La Entrada de Copan - Panaluya, Ahuachapán - Moyuta, Ahuachapán - La Vega II por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico MEX hacia el SER superiores a los 120 MW.
06/11/2017 17:05	06/11/2017 19:01	Apertura Líneas de Interconexión La Entrada de Copan - Panaluya, Ahuachapán - Moyuta, Ahuachapán - La Vega II por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico MEX hacia el SER superiores a los 120 MW.
07/11/2017 16:05	07/11/2017 18:54	Apertura Líneas de Interconexión La Entrada de Copan - Panaluya, Ahuachapán - Moyuta, Ahuachapán - La Vega II por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico MEX hacia el SER superiores a los 120 MW.
08/11/2017 17:01	08/11/2017 17:53	Apertura Líneas de Interconexión La Entrada de Copan - Panaluya, Ahuachapán - Moyuta, Ahuachapán - La Vega II por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico MEX hacia el SER superiores a los 120 MW.
09/11/2017 14:12	09/11/2017 14:30	Disparo / oscilaciones Línea de Transmisión Tiquantepe - Masaya-San Martín. Se presentan oscilaciones electromecánicas amortiguadas en el SER. La frecuencia del SER osciló entre 59.551 Hz a 60.140 Hz. Línea de Interconexión Río Claro - Progreso disparo operando esquema de protección especial. Guatemala - México dispara interruptor A3T00 en Guatemala a las 14.12 h, por señal de disparo transferido desde Tapachula.
09/11/2017 17:02	09/11/2017 17:53	Apertura Líneas de Interconexión La Entrada de Copan - Panaluya, Ahuachapán - Moyuta, Ahuachapán - La Vega II por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico MEX hacia el SER superiores a los 120 MW.

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.

ELABORACIÓN DE REDESPACHOS

FECHAS CON REDESPACHO	OFERTAS INYECCIÓN CON PRECIO OUS\$ EN EL MERCADO DE CONTRATOS		
	MW DECLARADOS	MW PREDESPACHADOS	PROMEDIO PRECIO EXANTE [US\$/MW]
5,6,7,8,9	12,329.6	8,543.4	70.3