




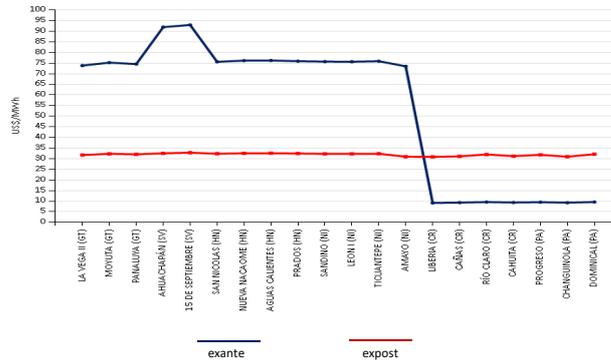

PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

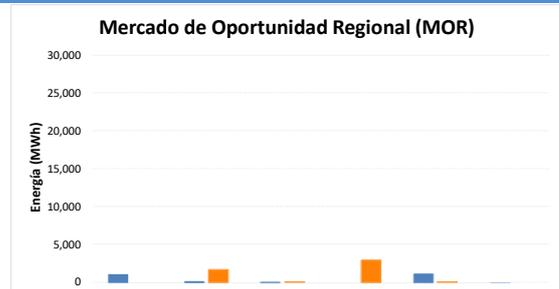


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

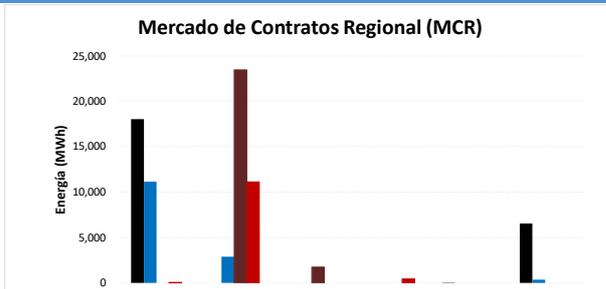


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	18,033	0	0	0	52	6,552
Inyección CNFFF	11,149	2,896	0	0	0	369
Retiro CF	0	23,451	1,739	0	0	0
Retiro CNFFF	36	11,092	0	426	0	0

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

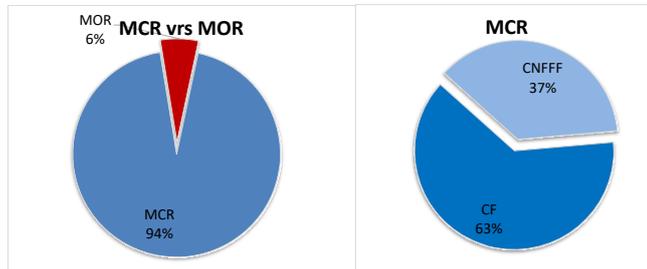

MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

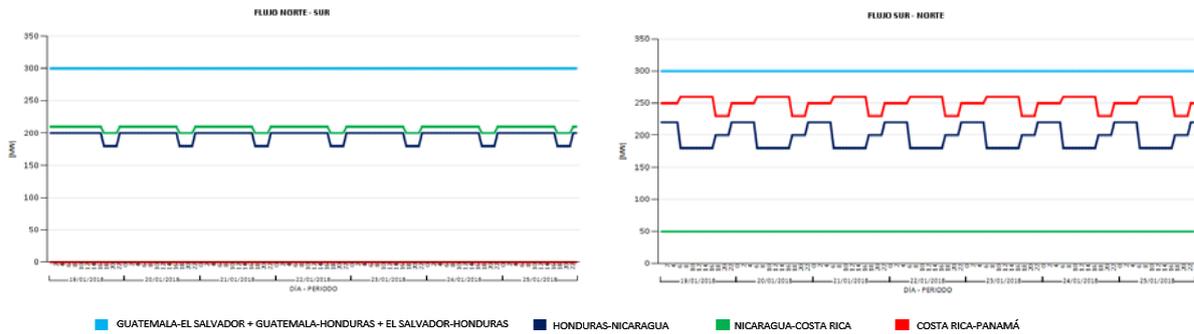

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO
21/01/2018 10:50	21/01/2018 11:03	Disparo Interconector GUA-MEX. En Sub. Los Brillantes operó protección ESIM004.Osc. EOR reportó el disparo de la línea 230 KV Agua Caliente – Toncontin en Honduras que coincide con el evento en Guatemala
23/01/2018 14:21	23/01/2018 14:42	Disparo de banco de transformadores en SE Los Brillantes operó protección ESIM004.Osc. EOR informo que Honduras tuvo evento de pérdida de generación Solar de 155.78 MW en la zona sur de ese país con disparo de la Línea de Transmisión Agua Caliente - Agua Fría
24/01/2018 10:01	24/01/2018 10:13	Disparo de banco de transformadores en SE Los Brillantes operó protección ESIM004.Osc. EOR informo que Honduras tuvo evento de pérdida de generación Solar de 108.2 MW y eólica de 43.2 MW en la zona sur de ese país con disparo de la Línea de Transmisión Agua Caliente - Agua Fría

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.